

Nowy Sącz, dnia 7.09.2023 r.

Sprawa: ZP.60.DES.5.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (**robota budowlana**), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

„BUDOWA UKŁADU WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI O MOCY 1,2 MWe W STARYM SĄCZU DLA MPEC NOWY SĄCZ”

**W ramach projektu pn.
”MPEC Nowy Sącz: Budowa elektrociepłowni Stary Sącz
i osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.”**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami PFU oraz Wzoru umowy Zamawiający oczekuje uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 12.12.2023.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń Oferenta czas uzyskania takiego pozwolenia wraz z wykonaniem niezbędnych projektów wynosi ok. 150 dni.

- a. Proszę o przesunięcie terminu uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 15.02.2024.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą prośbę o przesunięcie terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

- b. Czy w przypadku braku uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 12.12.2023r., oprócz opisanych w umowie kar za niedotrzymanie tego terminu, Zamawiający będzie starał się uzyskać dodatkowo zwrot środków od Wykonawcy z tytułu utraty dofinansowania? Umowa dopuszcza taką możliwość, jednak oczekujemy precyzyjnej deklaracji do nieniejszego przypadku

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku niedochowania w/w terminów z winy Wykonawcy, skorzysta z możliwości dopuszczonych umową.

Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt. 1 ustawy prawo budowlane, maksymalny termin na wydanie pozwolenia na budowę wynosi 65 dni. Wskazany dokumentacją przetargową termin uzyskania pozwolenia na budowę uwzględnia ten termin.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla dużo bardziej skomplikowanego zadania polegającego na przebudowie istniejącego budynku wymiennikowni grupowej i budowie układu kogeneracyjnego składającego się z 3 silników o mocy 2 MWe każda procedura uzyskania pozwolenia wyglądała następująco:

26.11.2021 r. – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

13.12.2021 r. – uzyskanie prawomocnego pozwolenia co daje 12 dni roboczych.

Pytanie 2

W § 1 ust. 12 Zamawiający umieścił zapis:

Zamawiający w terminie 10 dni roboczych (słownie: dziesięć) od dnia jej otrzymania, dokona uzgodnienia zakresu wszelkiej pozostałej dokumentacji, nie wskazanej wprost w ust. 8-10 powyżej,

a wymaganej postanowieniami niniejszej umowy (w tym PFU), pod warunkiem jej kompletności i zgodności z postanowieniami niniejszej umowy (w tym PFU) oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w przypadku braku zgodności Zamawiający w ww. terminie wniesie stosowne uwagi).

Prosimy o wyjaśnienie, jaka dokumentację Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli wszelką pozostałą dokumentację nie wskazaną wprost w ust. 8-10 w § 1. Przykładem takiej dokumentacji mogą być wnioski materiałowe opisane w PFU.

Pytanie 3

W § 3 ust. 8 Zamawiający umieścił zapis:

Jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania Robót budowlanych lub ich części, tempo Robót budowlanych według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie wszelkich racjonalnych działań dla przyspieszenia postępu Robót budowlanych (zwiększenie postępu Robót budowlanych, zwiększenie ilości zatrudnionych osób, zwiększenie ilości sprzętu itp.). Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń i bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni - Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (lub jej niezrealizowanej części). Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od dnia upływu drugiego wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres Robót budowlanych, ustalony na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawcę (rzeczoznawców). Jeżeli Strony w ciągu 14 dni nie ustalą wspólnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawców), zostanie(a) on(i) wskazany(i) przez Zamawiającego z listy biegłych sądowych. Powyższe postanowienie umowy ma odpowiednie zastosowanie do usługi Serwisu. W sytuacji odstąpienia od umowy, zgodnie z niniejszym ust. 9, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 7 umowy. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają innych uprawnień Zamawiającego, określonych kodeksem cywilnym na wypadek nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Prosimy o zmianę treści tego ustępu na następujący:

Jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania Robót budowlanych lub ich części, tempo Robót budowlanych według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie wszelkich racjonalnych działań dla przyspieszenia postępu Robót budowlanych (zwiększenie postępu Robót budowlanych, zwiększenie ilości zatrudnionych osób, zwiększenie ilości sprzętu itp.). Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń i bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, który nie może być krótszy niż **14 dni** - Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (lub jej niezrealizowanej części). Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od dnia upływu drugiego wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres Robót budowlanych **oraz zrealizowane dostawy urządzeń i wyposażenia a także za zamówione urządzenia i wyposażenie, które zostały już zamówione ale jeszcze nie zostały dostarczone na miejsce wykonywania robót**, ustalonego na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawcę (rzeczoznawców). Jeżeli Strony w ciągu 14 dni nie ustalą wspólnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawców), zostanie(a) on(i) wskazany(i) przez Zamawiającego z listy biegłych sądowych. Powyższe postanowienie umowy ma odpowiednie zastosowanie do usługi Serwisu. W sytuacji odstąpienia od umowy, zgodnie z niniejszym

ust. 9, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 7 umowy. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają innych uprawnień Zamawiającego, określonych kodeksem cywilnym na wypadek nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Dla zrealizowania przedmiotu zamówienia konieczne będzie zamówienia urządzeń i wyposażenia, których termin dostawy wynosi niekiedy wiele tygodni lub miesięcy. Producenci wymagają wpłacenia zaliczek. Bardzo często są to wyroby, których nie można wykorzystać na innych obiektach, w związku z czym Wykonawca będzie zmuszony do pełnej zapłaty za te urządzenia i wyposażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4

Prosimy o wykreślenie w całości ust. 9 w § 3.

Zapis umowy jest zbyt restrykcyjny dla Wykonawców i stanowi o nadmiernym uprzywilejowaniu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

Prosimy o wykreślenie w całości ust. 3 pkt. b) w § 5.

Nie ma powodu, aby Podwykonawca znał całą umowę pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6

Prosimy o zmianę treści § 5 ust. 5 na następującą:

Zamawiający może wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej, w sytuacji, gdy termin wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w przedłożonej umowie z Podwykonawcą lub w projekcie umowy Podwykonawcą będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Zamawiający może także wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca lub Podwykonawca zaniecha obowiązkowi wskazanym w ust. 3 powyżej lub w sytuacji, gdy treść przedłożonych, zgodnie z ust. 3 powyżej dokumentów, jest sprzeczna z umową podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą bądź w każdym innym uzasadnionym przez Zamawiającego przypadku.

Treść przed usunięciem słów „w szczególności” dopuszczała de facto pełną dowolność sprzeciwu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

Prosimy o zmianę treści w § 13 ust. 10 i 11 na następującą:

10. Zamawiający w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych Robót budowlanych w okresie Rękojmi lub Gwarancji obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ujawnienia się wady. W przypadku gdy wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia (wada awaryjna) Zamawiający obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki.
11. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:
 - a. niezwłocznie - nie dłużej niż 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) godziny od dnia otrzymania reklamacji, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia (wada awaryjna);

- b. w innych przypadkach w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji (wada bieżąca),

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ust. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ust. 11.

§ 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych Robót budowlanych w okresie Rękojmi lub Gwarancji obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ujawnienia się wady. W przypadku gdy wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia (wada awaryjna) Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia stosownej reklamacji.”

Pytanie 8

Prosimy o wykreślenie w § 13 ust. 13 zdania:

Przekroczenie terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w § 16 ust.1 lit. c umowy. Postanowienia § 16 ust. 5 umowy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Prosimy o wykreślenie w całości ust. 2 pkt. b) w § 16 umowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za chroniony uznaje się ten teren, na którym realizowana jest obecnie funkcja chroniona. Nie ma znaczenia przeznaczenie w MPZP. O ochronie przed hałasem decyduje ten, kto pierwszy uzyska pozwolenie na budowę.

Zamawiający wymaga, aby spełnienie przepisów dotyczące poziomu hałasu było sprawdzane przez okres 5 lat po odbiorze końcowym. W tym czasie może zmienić się sytuacja na działkach w pobliżu planowanej kogeneracji. Jeśli w tym okresie na terenach w pobliżu instalacji kogeneracji gazowej inny inwestor uzyska pozwolenie na budowę, może okazać się, że konieczne będzie spełnienie innych wymagań w zakresie ochrony przed hałasem niż w dniu uzyskania pozwolenia na budowę dla kogeneracji gazowej (lub w dniu odbioru końcowego). W takiej sytuacji ten kto będzie się starał o realizację zabudowy chronionej będzie musiał doprowadzić teren do wymaganych poziomów, czyli zbudować ekran. Wykonawca nie może być karany z powodu nadmiernego hałasu w takiej sytuacji.

Wykonując projekt instalacji Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć gdzie w ciągu kolejnych 6 lat inwestorzy uzyskają pozwolenia na budowę i zdecydują się na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, gdy po odbiorze końcowym dojdzie do zmiany warunków faktycznych lub prawnych, związanych z normami emisji hałasu i mających wpływ na spełnienie tychże norm, a zmiany te będą niezależne od Wykonawcy, nie będzie obciążał Wykonawcy ewentualnymi karami z tytułu niespełnienia norm emisji hałasu.

Pytanie 10

Prosimy o zmianę treści w § 17 ust. 1 punkt f) na następującą:

- f. niewypełnienia przez Wykonawcę **istotnych** obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni),

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Prosimy o wykreślenie w całości ust. 1 punkt k) umowy.

Proponowany zapis jest nadmiernym uprawnieniem dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie się odnieść do wniosku Wykonawcy, jako że wniosek nie wskazuje, o jakie postanowienie umowy chodzi (brak wskazania treści czy numeru §)

Pytanie 12

Prosimy o zmianę treści w § 17 ust. 3 na następującą:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminach określonych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem uprzedniego wezwania Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty, który nie może być krótszy niż **dwa tygodnie**. Powyższe uprawnienie Wykonawca może wykonać w terminie miesięcznym od upływu dodatkowego **dwutygodniowego** terminu wyznaczonego Zamawiającemu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Proponowany przez Zamawiającego dodatkowy dwumiesięczny termin na zapłatę faktur wystawionych przez Wykonawcę jest zdecydowanie za długi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 13

Prosimy o zmianę treści w § 22 ust. 3 na następującą:

W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będą Sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę **powoda**.

Zmiana zapewni równe traktowanie stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

Prosimy o wykreślenie § 24.

Proponowana kara jest nadmierna i zbyt dokuczliwa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15

3.2.20 Gwarancja i rękojmia - PFU

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

W okresie gwarancyjnym naprawy wynikające z wad urządzeń będą wykonane odpłatnie przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 16

§ 13. Rękojmia za wady oraz Gwarancja na wykonane Roboty budowlane p.6 – Umowa:

Czy awarie wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia wynikające z działań siły wyższej, osób (podmiotów) trzecich będą realizowane w ramach wynagrodzenia serwisowego płatności czy też będą realizowane na podstawie oddzielnych zamówień?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jeśli awarie nie będą objęte gwarancją/rękojmią, wówczas zamawiający będzie podejmował na bieżąco decyzje co do trybu ich usunięcia.

Pytanie 17

§ 13. Rękojmia za wady oraz Gwarancja na wykonane Roboty budowlane p.6 – Umowa: Czy

Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę zapisu:

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach Rękojmi lub Gwarancji, napraw bieżących i awaryjnych wynikających z wad urządzenia zgłaszanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

§ 6. Wynagrodzenie – Umowa:

Brak zapisów odnośnie waloryzacji cen serwisu, w związku z czym wnosimy o dodanie zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

Klauzula waloryzacyjna

1. **Strony** dopuszczają możliwość waloryzacji wynagrodzenia.

2. **Strony** postanawiają, że waloryzacja cen ujętych w umowie będzie waloryzowana na podstawie wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, zgodnie z corocznym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998, wg następującej formuły:

$$C_{ui} = C_{ua} \times W_{ctu} / 100$$

gdzie:

C_{ui} – cena umowna indeksowana;

C_{ua} - cena umowna aktualna na dzień rewizji warunków;

W_{ctu} – średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

3. Waloryzacja cen będzie następować z najwcześniej w marcu każdego roku, o czym **Wykonawca** powiadomi **Zamawiającego** na piśmie. Pierwsza waloryzacja może nastąpić w pierwszym roku od przekazania do eksploatacji dwóch agregatów kogeneracyjnych i nie może być dokonana wcześniej niż po 12 miesiącach liczonych od dnia zawarcia Umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia z tytułu waloryzacji należnego z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 19

§ 13a Rękojmia i Gwarancja na Serwis p. 6 – Umowa:

Proszę o zmianę zapisu:

6. W przypadku ujawnienia wady lub usterki **objętej gwarancją** w przedmiocie Serwisu w okresie rękojmi/ gwarancji na Serwis Wykonawca zobowiązany jest do jej nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia wady lub usterki, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Wykonawca każdorazowo musi jednak pamiętać o zachowaniu Dyspozycyjności, określonej w PFU.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zmianę § 13a ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku ujawnienia wady lub usterki w przedmiocie Serwisu, **objętej gwarancją lub rękojmią** na Serwis, Wykonawca zobowiązany jest do jej nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie, nie później jednak

niż w terminie pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia wady lub usterki, z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej. Wykonawca każdorazowo musi jednak pamiętać o zachowaniu Dyspozycyjności, określonej w PFU.”

Pytanie 20

§ 13a Rękojmia i Gwarancja na Serwis p. 7 – Umowa:

Proszę o zmianę zapisu:

7. Jeżeli usunięcie wady lub usterki **objętej gwarancją** przedmiotu Serwisu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe w terminie określonym w ust. 6 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, na piśmie, wskazując jednocześnie proponowany termin usunięcia wady lub usterki. W takim przypadku Zamawiający i Wykonawca wspólnie, pisemnie ustalą termin do usunięcia wady lub usterki. W sytuacji gdy Strony nie osiągną porozumienia odnośnie terminu usunięcia wady lub usterki, Wykonawca jest związany terminem wskazanym w ust. 6 powyżej albo innym terminem wskazanym jednostronnie przez Zamawiającego, który jednak nie może być krótszy niż

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zmiana nie jest konieczna, jako że postanowienia ust. 7 literalnie odnoszą się do naprawy, o której mowa w ust. 6, a zatem wyłącznie do napraw wad lub usterek objętych gwarancją lub rękojmią.

Pytanie 21

§ 13a Rękojmia i Gwarancja na Serwis p. 10 – Umowa:

Proszę o zmianę zapisu:

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub usterki **objętej gwarancją** przedmiotu Serwisu w terminie określonym w ust. 6 powyżej albo w innym terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym lub wyznaczonym przez Zamawiającego (zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu), Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zmiana nie jest konieczna, jako że postanowienia ust. 10 literalnie odnoszą się do naprawy, o której mowa w ust. 6, a zatem wyłącznie do napraw wad lub usterek objętych gwarancją lub rękojmią.


Pytanie 22

W odniesieniu do odpowiedzi na pytania nr 29 oraz nr 39 z dnia 04.09.2023:

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach niniejszego zadania Zamawiający **nie wymaga i nie będzie wymagał** przekazania kodów źródłowych, licencji i haseł do całego modułu kogeneracyjnego (rozumianego jako kompletne urządzenie w zabudowie kontenerowej, w tym m.in.: agregat CHP, układ odzysku ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej). Przekazanie wspomnianego zakresu wiązałoby się z udostępnieniem know-how dostawcy jednostki kogeneracyjnej, co nie jest możliwe do zaakceptowania przez każdego z przedstawicieli dostępnych na rynku. **Pozostawienie niniejszego pytania bez odpowiedzi lub odpowiedź negatywna będzie skutkowało brakiem możliwości złożenia oferty.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga i nie będzie wymagał przekazania kodów źródłowych, licencji i haseł do całego modułu kogeneracyjnego (rozumianego jako kompletne urządzenie w zabudowie kontenerowej). Zamawiający celem doprecyzowania granicy udostępniania zamieszcza schemat blokowy. Ponadto Zamawiający wymaga kodów źródłowych, licencji i haseł w zakresie systemu SCADA.

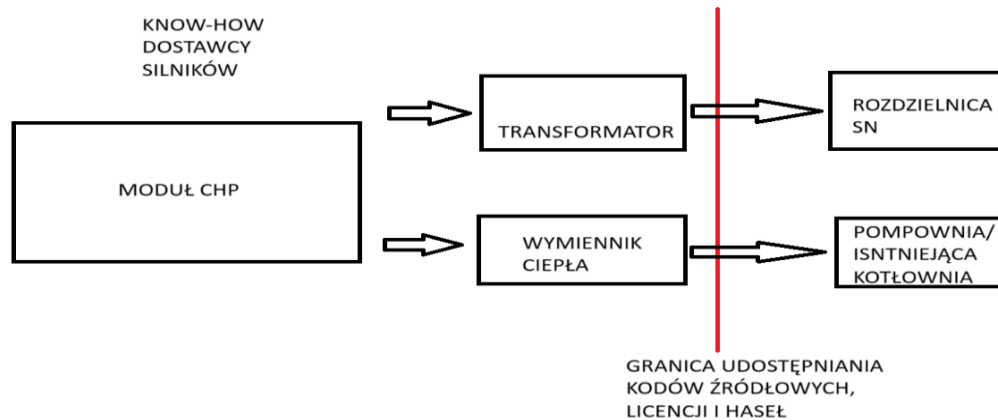

Pytanie 23

Proszę o jednoznaczne określenie czy w przypadku wystąpienia przeglądu pośredniego silnika gazowego przy 40.000mth, co jest równoznaczne z 60 miesięcznym okresem gwarancji, powinien on zostać wliczony do oferty czy też nie.

Odpowiedź:

Zamawiający w początkowej fazie okresu gwarancji (co najmniej pierwsze 24 miesiące) nie przewiduje pracy silnika w trakcie sezonu letniego ze względu na zbyt niskie zapotrzebowanie na c.w.u. W związku z tym jeżeli remont pośredni dla oferowanego silnika przewidziany jest przy 40.000 mth nie należy uwzględniać go do oferty.