


# PRZEKRÓJ PRZEZ ISTN MUR LOKALIZACJA PRZY BUD. SILOSU

NALEŻY ZWIEKSZYĆ WYSOKOŚĆ  
ISTNIEJĄCEGO MURU  
POWYŻEJ WYSOKOŚCI  
OKAPU BUDYNKU SĄSIENIEGO  
WYSOKOŚĆ DO UZUPEŁNIENIA ~1,3m

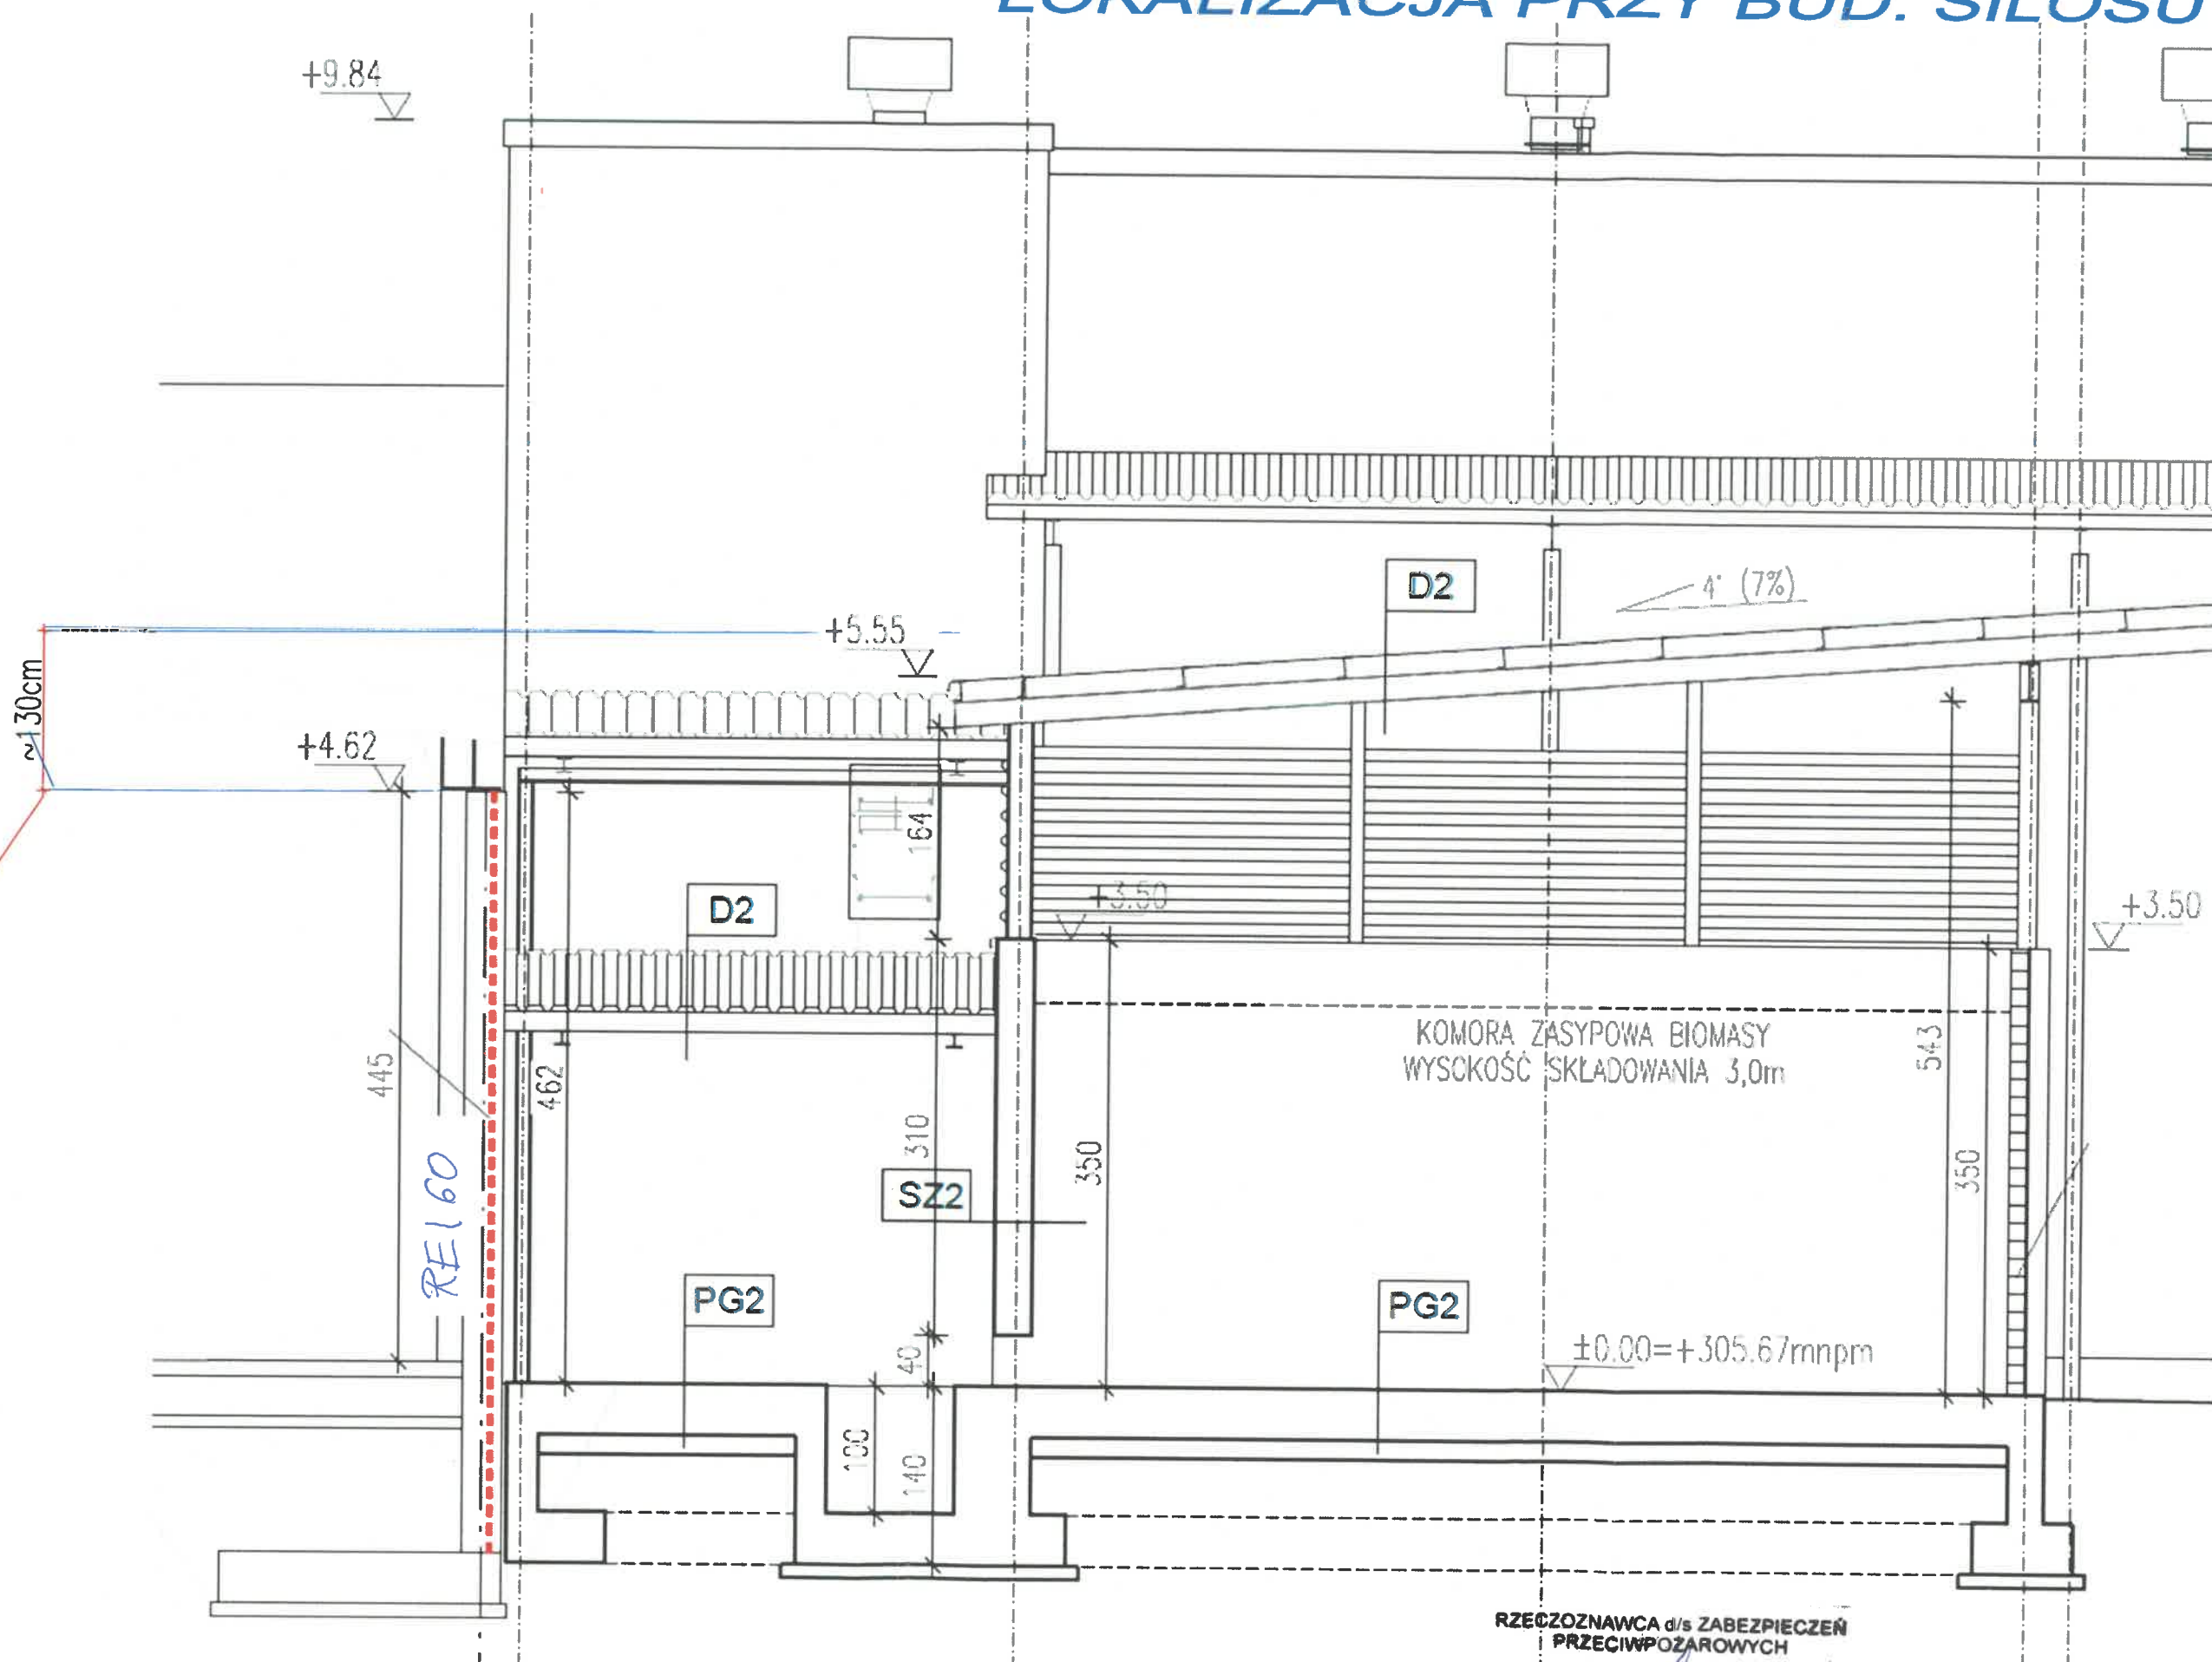

RZECZOZNAWCA d/s ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWPOŻAROWYCH

inż. Hieronim Dzikowski  
nr upr. KG PSP 109/93

SPECJALISTA  
ds. Technicznych  
Łukasz Nosat