


RURA DWUDZIELNA TAŚMA OSTRZEGAWCZA
AROT – TYP PS
WN–Dn 150
NN–Dn 100



Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21 ; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnatpn@pro.onet.pl; www.wojnat.net

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar

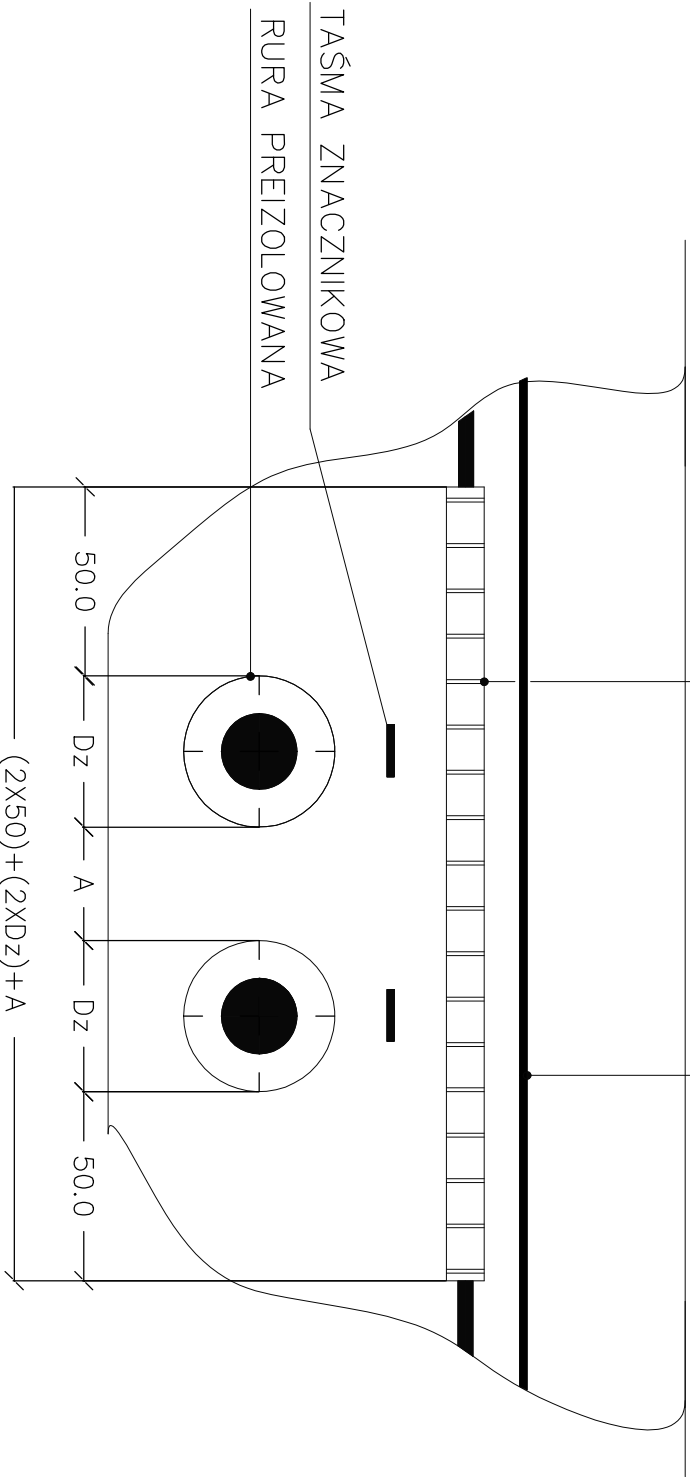

inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniewskiego 56, 33-300 Nowy Sącz	nr/SP/2025
obiekt:	SIECI CIEPŁOWNICZE WRAZ Z PRZYLĄCZAMI W NOWYM SĄCZU	data: 2025
faza:	PROJEKT TECHNICZNY	
temat:	BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁEJ W KIERUNKU UL. WĘGERSKIEJ WRAZ Z PRZYLĄCZAMI DO BUDYNKÓW DZ. EWID. NR 120/3 OBR. 84; 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 3/8, 6/4, 8/1, 8/2, 28/2, 29, 30/2, 32/4, 32/5, 32/8 OBR. 93 NOWY SĄCZ	skala: -----
rysunek:	SKRZYŻOWANIE Z KABLEM ENERGETYCZNYM	nr rys.: T-3.
projektant:	mgr inż. JACEK WOJNAR Projektant instalacji sanitarnych upr. proj. UAN I-8340/A--186/88 upr. wkł. UAN--7342-33/93	mgr inż. Bartłomiej Chmura Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr Ewid.: MAP/00507P/BS/22
	zespół projektowy:	sprządzający:

Płaszcz osłonowy ϕ zewn. [mm]	A [mm]
90 ÷ 225	150
250 ÷ 560	250
630 ÷ 1400	300

UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych w pobliżu istniejących urządzeń energetycznych należy zlecić Koncesjonowanemu Zakładowi lokalizację położenia kabli poprzez wykonanie uzgodnionych z Rejonem Dystrybucji przekopów kontrolnych.
Wszelkie prace w pobliżu i na skrzyżowaniach energetycznych należy wykonać wyłącznie ręcznie zachowując odległości zgodnie z normą PN 76/E 05125.