


PRZEKRÓJ WYKOPU - SCHEMAT

Dz 114.3-200

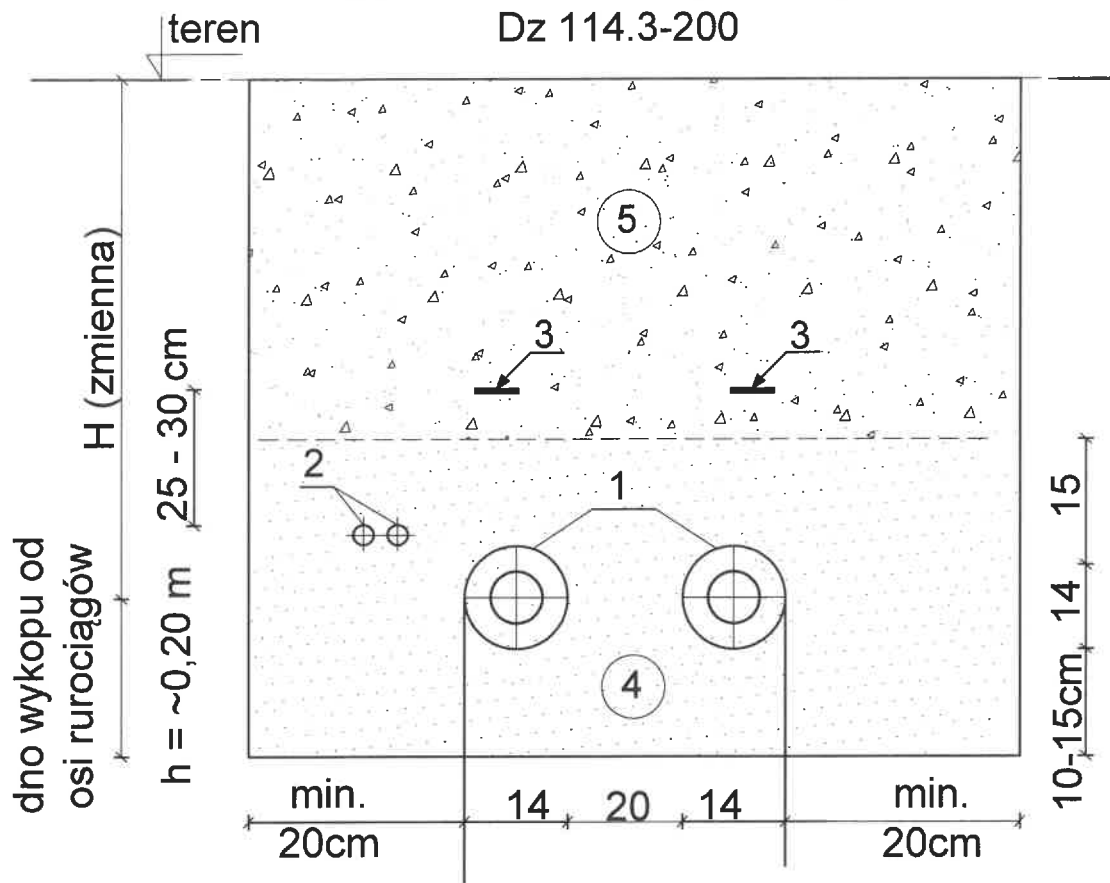

Legenda:

- 1 - Rurociągi preizolowane 2 x Dz 114.3-200
- 2 - Rurociągi 4 x Ø 40 RHDPE (dla monitoringu)
- 3 - Taśma ostrzegawcza
- 4 - Piasek (obsypka rurociągu)
- 5 - Grunt rodzimy (zagęszczony)
- H - głębokość posadowienia rurociągów (zmienna)

PRACOWNIA PROJEKTOWA M2O PROJEKT

33-300 Nowy Sącz ul. Barbackiego 121a
m2oprojekt@gmail.com
Tel: 789-327-097

Obiekt: ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINIANYCH WRAZ Z WBUDOWANIEM WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH WYMIENNIKOWYCH W BUD. 1 I BUD. 2	Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Adres inwestycji: dz. ewid. nr 676/11, 677/21, 678/4, obręb Stary Sącz [0015] ul. Podegrodzka, jedn. ewid. Stary Sącz [121016_4]	Data: luty 2026
Rysunek: Schemat ułożenia rur w wykopie	Skala: -
Projektant: mgr inż. Maciej Olszowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarniej nr MAP/0314/PWBS/16	Numer rysunku: IS-05
Sprawdzający: mgr inż. Marta Błoż uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarniej nr MAP/0356/PWBS/24	Numer projektu: 2026/41

WSZYSTKIE PRAWA ZABEZPIECONE ŁĄCZNIE Z PRAWEM PRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA